




ЦПИиУ СПЗ

Запуск оборудования
противодымной вентиляции
от системы СПЗ:
12В/24В; NC/NO

Возможность передачи
сигналов о состоянии в
систему диспетчеризации

ЦПИиУ диспетчеризации

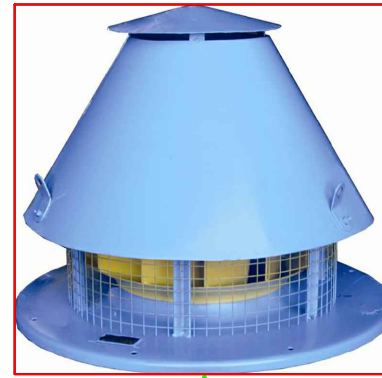

Вентилятор 1



Вентилятор N



Электрокалорифер




Линии управления
с контролем на обрыв

Контроль положения клапанов

Линии управления
клапанами с
контролем на обрыв и
КЗ



Клапан 1

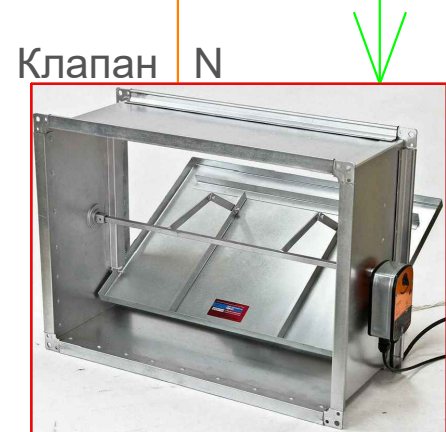

Клапан N